


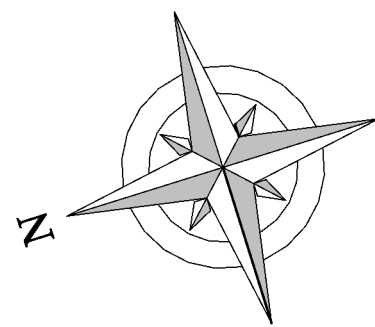

LEGENDA - 3º SUBSOLO TRECHO A						
ITEM	DESCRIÇÃO	P. E.	VAZÃO	PESO	POTÊNCIA	QUANT.
01	VENTILADOR DE EXAUSTÃO AXIAL - REF.: MODELO AFR-450 - SOLERPAU OU EQUIVALENTE	150 Pa	4.800 m³/h	33 kg	750 W	3
02	VENTILADOR DE PRESSURIZAÇÃO, MODELO: BLD-250 - SOLER PAU	40 mmca	13.500 m³/h	44 kg	90 W	1
ITEM	DESCRIÇÃO					
03	GRELHA DE PRESSURIZAÇÃO - 425mm x 325mm - REF. MODELO VITAGT/ROX					
04	TOMADA DE AR EXTERIOR, COM VENEZIANA, TROX, MOD. VDF-FMB, 1197/197, COMPOSTA POR VENEZIANA AVIG, UM REGISTRO DE REGULAÇÃO AG E UM ELEMENTO FILTRANTE FMB					

LEGENDA DE FASES	
	A EXECUTAR
	EXECUTADO
	REALOCADO

TAGS / SIGLAS	
UC-X-ZZ	GV-MM-ZZ
UC - UNIDADE CONDENSADORA	GV - GABINETE DE VENTILAÇÃO
X - PAVIMENTO ATENDIDO	MM - PAVIMENTO ATENDIDO
ZZ - NUMERAÇÃO DA UC	ZZ - NUMERAÇÃO DO GV
UE-VY-X	VT-MM-ZZ
UE - UNIDADE EVAPORADORA	VT - VENTILADOR CENTRIFUGO
VY - PAVIMENTO ATENDIDO	MM - PAVIMENTO ATENDIDO
X - NUMERAÇÃO DA UE	ZZ - NUMERAÇÃO DO VT
FC-X-ZZ	CH-MM-ZZ
FC - FANCOLETTE	CH - CHILLER
X - PAVIMENTO ATENDIDO	MM - PAVIMENTO ATENDIDO
ZZ - NUMERAÇÃO DO FC	ZZ - NUMERAÇÃO DO CH
BAGP-X-ZZ	SBT-MM-ZZ
BAGP - BOMBA IN LINE	SBT - SPLITÃO
ZZ - NUMERAÇÃO DA BAGP	MM - PAVIMENTO ATENDIDO
	ZZ - NUMERAÇÃO DO SBT

SIMBOLOGIA	
	FLUXO DE AR EXTERNO
	PONTO DE DRENO EVAPORADORAS
	PONTO DE FORÇA
	FLUXO DE EXAUSTÃO

AVISOS

ESTE DESENHO NÃO PODERÁ SER ALTERADO, COPIADO OU USADO SOB NENHUM PRETEXTO SEM AUTORIZAÇÃO DO AUTOR. DIREITOS AUTORAIS SOBRE O PROJETO DE ENGENHARIA RESERVADOS CONFORME LEI FEDERAL N° 9610 DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998.

O CONTRATADO DEVERÁ OBSERVAR ESTE PROJETO E AS ESPECIFICAÇÕES E ELABORAR SEU PROJETO DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM PREVENDO TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DE SEUS TRABALHOS, OS MODOS E NÃO INCORRER EM OMISSÕES, QUE JAMAI POSSAM SER ALLEGADAS EM FAVOR DE EVENTUAIS PRETENSÕES DE MODIFICAÇÕES DE ESCOPO OU JUSTIFICATIVA DE REDUÇÃO DE DESEMPENHO.

INDICAÇÕES ACIMA SUPOSTAS NESTE PROJETO E NAS ESPECIFICAÇÕES PARA FORNECERIAS NÃO PODERÃO, TAMBÉM, CONSTITUIR PRETEXTO PARA O CONTRATADO ALGAR REDUÇÃO DE DESEMPENHO, CONSIDERAR SE-ÃO, O CONTRATADO E SEUS PREPOSTOS, COMO ALTAMENTE ESPECIALIZADOS NAS OBRAS E SERVIÇOS EM QUESTÃO E QUE, POR CONSEQUINTE, DEVERÃO TER COMPUTADO E CONSIDERADO, TAMBÉM, AS COMPLEMENTAÇÕES, PROVIDÊNCIAS TÉCNICAS E ACESSÓRIOS DESCRITORES DE DETALHAMENTO DO PROJETO, NAS IMPLICAÇÕES E NECESSÁRIOS AO PERFEITO E COMPLETO FUNCIONAMENTO DE TODAS AS INSTALAÇÕES, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS, NA CLASSE DE DESEMPENHO EXIGIDA.

Administração regional / Protocolo		
Setor:	Setor de Indústria e Abastecimento	
Endereço:	Sia trecho 04 lotes 80-90-100-110	
Proprietário:	Serviço Social do Comércio - SESC	
Autor do projeto e Responsáveis técnicos:		
GEISY JOHELEN CAMPOS DE CARVALHO CREA 31.3977/D-MG		