


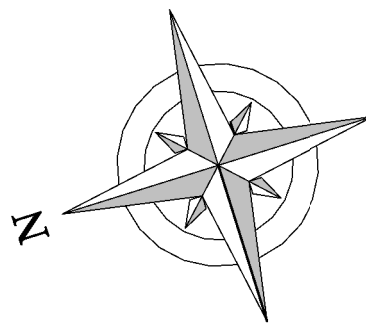

LEGENDA - 3º SUBSOLO TRECHO B

ITEM	DESCRIÇÃO	P. E.	VAZÃO	PESO	POTÊNCIA	CARAC. ELET.	QUANT.
01	VENTILADOR DE EXAUSTÃO AXIAL - REF.: MODELO AFR-450 - SOLERPAU OU EQUIVALENTE	150 Pa	4.800 m³/h	33 kg	750 W	380V/3F/60 Hz	5
02	VENTILADOR DE PRESSURIZAÇÃO, MODELO: BLD-250 - SOLERPAU	40 mmca	14.500 m³/h	44 kg	90 W	380V/3F/60 Hz	1
ITEM	DESCRIÇÃO						QUANT.
03	GRELHA DE PRESSURIZAÇÃO - 425mm x 325mm - REF. MODELO VIT-AG-TROX						1
04	TOMADA DE AR EXTERIOR, COM VENEZIANA, TROX, MOD. VDF-FMB, 1197x797, COMPOSTA POR VENEZIANA AVIG, UM REGISTRO DE REGULAGEM AS E UM ELEMENTO FILTRANTE FMB						2

LEGENDA DE FASES	
—	A EXECUTAR
—	EXECUTADO
—	REALOCADO

TAGS / SIGLAS	
UC-X-ZZ	GV-MM-ZZ
UC - UNIDADE CONDENSADORA	GV - GABINETE DE VENTILAÇÃO
X - PAVIMENTO ATENDIDO	MM - PAVIMENTO ATENDIDO
ZZ - NUMERAÇÃO DA UC	ZZ - NUMERAÇÃO DO GV
UE-YY-X	VT-NN-ZZ
UE - UNIDADE EVAPORADORA	VT - VENTILADOR CENTRIFUGO
YY - PAVIMENTO ATENDIDO	NN - PAVIMENTO ATENDIDO
X - NUMERAÇÃO DA UE	ZZ - NUMERAÇÃO DO VT
FC-X-ZZ	CH-NN-ZZ
FC - FÂNCOLETE	CH - CHILLER
X - PAVIMENTO ATENDIDO	NN - PAVIMENTO ATENDIDO
ZZ - NUMERAÇÃO DO FC	ZZ - NUMERAÇÃO DO CH
BAGP-X-ZZ	SPT-MM-ZZ
BAGP - BOMBA IN LINE	SPT - SPLITÃO
X - PAVIMENTO ATENDIDO	NN - PAVIMENTO ATENDIDO
ZZ - NUMERAÇÃO DA BAGP	ZZ - NUMERAÇÃO DO SPT

SIMBOLOGIA	
	FLUXO DE AR EXTERNO
	PONTO DE DRENO EVAPORADORAS
	PONTO DE FORÇA
	FLUXO DE EXAUSTÃO

AVISOS

ESTE DESENHO NÃO PODERÁ SER ALTERADO, COPIADO OU USADO SOB NENHUM PRETEXTO SEM AUTORIZAÇÃO DO AUTOR. DIREITOS AUTORAIS SOBRE O PROJETO DE ENGENHARIA RESERVADOS CONFORME LEI FEDERAL Nº 9610 DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998.

O CONTRATADO DEVERÁ OBSERVAR ESTE PROJETO E AS ESPECIFICAÇÕES E ELABORAR SEU PROJETO DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM PREVENDO TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DE SEUS TOMBAMENTOS, DE MODO A NÃO INCORRER EM OMBROSOS, QUE JAMAIÁ PODERÃO SER ALEGADOS EM FAVOR DE EVENTUAIS PRETENSÕES DE MODIFICAÇÕES DE ESCOPO OU JUSTIFICATIVA DE REDUÇÃO DE DESEMPENHO.

INDICAÇÕES ACIMA SUPOSTAS NESTE PROJETO E NAS ESPECIFICAÇÕES SÃO FORNECIDAS MAS NÃO GARANTIDAS, TAMBÉM CONSTITUIR PRETEXTO PARA O CONTRATADO ALEGAR REDUÇÃO DE DESEMPENHO, CONSIDERAR SE-ÃO, O CONTRATADO E SEUS PREPOSTOS, COMO ALTAMENTE ESPECIALIZADOS NAS OBRAS E SERVIÇOS EM QUESTÃO E QUE, POR CONSEQUENTE, DEVERÃO TER COMPUTADO E CONSIDERADO, TAMBÉM, AS COMPLEMENTAÇÕES, PROVIDÊNCIAS TÉCNICAS E ACESSÓRIOS DESCRITIVOS DE DETALHAMENTO DO PROJETO, NAS IMPLICAÇÕES E NECESSÁRIOS AO PERFEITO E COMPLETO FUNCIONAMENTO DE TODAS AS INSTALAÇÕES, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS, NA CLASSE DE DESEMPENHO EXIGIDA.

Administração regional / Protocolo

Sector: Sector de Industria e Abastecimento

Endereço: Sítio trecho 04 lotes 80-90-100-110

Proprietário: Serviço Social do Comércio - SESC

Autor do projeto e Responsáveis técnicos:

GEISY JOHELEN CAMPOS DE CARVALHO
CREA 31.3977/D-MG

eficácia 6	AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO MECÂNICA E PRESSURIZAÇÃO	Prancha:
	Uso: Comercial	02/31
	Conteúdo: VAC - 3º SUBSOLO - TRECHO B	Escala: Indicada
Data: 14/10/2022	Desenho: SESC-DF-VAC-02-3ºSUBSOLO-TRECHO B	Revisão: R00