


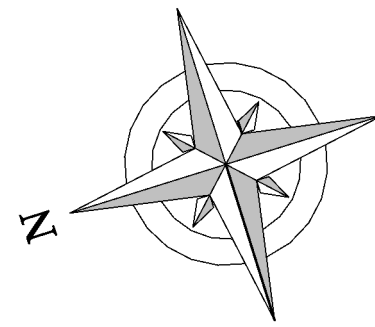

LEGENDA - 1º SUBSOLO TRECHO A							
ITEM	DESCRIÇÃO	P. E.	VAZÃO	PESO	POTÊNCIA	CARAC. ELET.	QUANT.
01	VENTILADOR AXIAL - REF. MODELO TD-800/200 - SILENT SOLERPALAU OU EQUIVALENTE	100 Pa	360 m³/h	4,8 kg	120 W	220V/1F/60Hz	1
02	VENTILADOR AXIAL - REF. MODELO TD-1300/250 - SILENT SOLERPALAU OU EQUIVALENTE	100 Pa	800 m³/h	9,4 kg	100 W	220V/1F/60Hz	1
03	VENTILADOR AXIAL - REF. MODELO TD-2000/315 - SILENT SOLERPALAU OU EQUIVALENTE	100 Pa	1.600 m³/h	14 kg	100 W	220V/1F/60Hz	1
04	VENTILADOR AXIAL - REF. MODELO TD-2000/315 - SILENT SOLERPALAU OU EQUIVALENTE	150 Pa	1.600 m³/h	14 kg	200 W	220V/1F/60Hz	1
05	VENTILADOR DE EXAUSTÃO AXIAL - REF. MODELO APR-450 - SOLERPALAU OU EQUIVALENTE	150 Pa	4.800 m³/h	33 kg	750 W	380V/3F/60 Hz	5
06	GREIJA DE EXAUSTÃO - 225 mm x 125 mm - REF. MODELO VAT-AGITROX OU EQUIVALENTE						1
07	GREIJA DE EXAUSTÃO - 225 mm x 125 mm - REF. MODELO AT-AGITROX OU EQUIVALENTE						2
08	GREIJA DE EXAUSTÃO - 325 mm x 125 mm - REF. MODELO AT-AGITROX OU EQUIVALENTE						2
09	GREIJA DE EXAUSTÃO - 325 mm x 165 mm - REF. MODELO AT-AGITROX OU EQUIVALENTE						2
10	GREIJA DE PRESSURIZAÇÃO - 425mm x 325mm - REF. MODELO VAT-AGITROX						1

LEGENDA DE FASES	
—	A EXECUTAR
—	EXECUTADO
—	REALCADO

TAGS / SIGLAS	
UC-X-ZZ	GV-MM-ZZ
UC - UNIDADE CONDENSADORA	GV - GABINETE DE VENTILAÇÃO
X - PAVIMENTO ATENDIDO	MM - PAVIMENTO ATENDIDO
ZZ - NUMERAÇÃO DA UC	ZZ - NUMERAÇÃO DO GV
UE-YY-X	VT-NN-ZZ
UE - UNIDADE EVAPORADORA	VT - VENTILADOR CENTRIFUGO
YY - PAVIMENTO ATENDIDO	NN - PAVIMENTO ATENDIDO
X - NUMERAÇÃO DA UE	ZZ - NUMERAÇÃO DO VT
FC-X-ZZ	CH-NN-ZZ
FC - FÂNCOLETE	CH - CHILLER
X - PAVIMENTO ATENDIDO	NN - PAVIMENTO ATENDIDO
ZZ - NUMERAÇÃO DO FC	ZZ - NUMERAÇÃO DO CH
BAGP-X-ZZ	SPT-MN-ZZ
BAGP - BOMBA IN LINE	SPT - SPLITÃO
X - PAVIMENTO ATENDIDO	NN - PAVIMENTO ATENDIDO
ZZ - NUMERAÇÃO DA BAGP	ZZ - NUMERAÇÃO DO SPT

SIMBOLOGIA	
	FLUXO DE AR EXTERNO
	PONTO DE DRENO EVAPORADORAS
	PONTO DE FORÇA
	FLUXO DE EXAUSTÃO

AVISOS

ESTE DESENHO NÃO PODERÁ SER ALTERADO, COPIADO OU USADO SOB NENHUM PRETEXTO SEM AUTORIZAÇÃO DO AUTOR. DIREITOS AUTORAIS SOBRE O PROJETO DE ENGENHARIA RESERVADOS CONFORME LEI FEDERAL Nº 9610 DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998.

O CONTRATADO DEVERÁ OBSERVAR ESTE PROJETO E AS ESPECIFICAÇÕES E ELABORAR SEU PROJETO DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM PREVENDO TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DE SEUS TITULARES, DE MODO A NÃO INCORRER EM OMBROS, QUE JAMAI POSSAM SER ALEGADAS EM FAVOR DE EVENTUAIS PRETENSÕES DE MODIFICAÇÕES DE ESCOPO OU JUSTIFICATIVA DE REDUÇÃO DE DESEMPENHO.

INDICAÇÕES ACIMA SUPOSTAS NESTE PROJETO E NAS ESPECIFICAÇÕES SÃO FORNECIDAS MAS NÃO GARANTIDAS, TAMBÉM CONSTITUIR PRETEXTO PARA O CONTRATADO ALEGAR REDUÇÃO DE DESEMPENHO, CONSIDERAR SE-ÃO, O CONTRATADO E SEUS PREPOSTOS, COMO ALTAMENTE ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS E SERVIÇOS EM QUESTÃO E QUE, POR CONSEQUENTE, DEVERÃO TER COMPUTADO E CONSIDERADO, TAMBÉM, AS COMPLEMENTAÇÕES, PROVIDÊNCIAS TÉCNICAS E ACESSÓRIOS DESCRITIVOS DE DETALHAMENTO DO PROJETO, NAS IMPLICAÇÕES E NECESSÁRIOS AO PERFEITO E COMPLETO FUNCIONAMENTO DE TODAS AS INSTALAÇÕES, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS, NA CLASSE DE DESEMPENHO EXIGIDA.

Administração regional / Protocolo

Sector: Sector de Industria e Abastecimento

Endereço: SIA trecho 04 lotes 80-90-100-110

Proprietário: Serviço Social do Comércio - SESC

Autor do projeto e Responsáveis técnicos:

GEISY JOHELEN CAMPOS DE CARVALHO
CREA 31.3977/D-MG

eficácia 6	AR CONDICIONADO: VENTILAÇÃO MECÂNICA E PRESSURIZAÇÃO	Prancha:
	Uso: Comercial	05/31
	Conteúdo: VAC - 1º SUBSOLO - TRECHO A	Escala: Indicada
Data: 14/10/2022	Desenho: SESC-DF-VAC-05-1º SUBSOLO-TRECHO A	Revisão: R00