


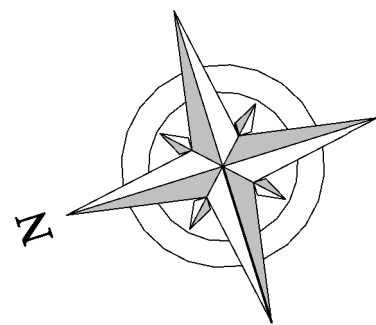

LEGENDA - TÉRREO TRECHO A

ITEM	DESCRIÇÃO	CAPACIDADE	VAZÃO	PESO	POTÊNCIA	CARAC. ELET.	QUANT
01	CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLITAO, MOD.: CLV15A5EADPH	180.000 BTU/h	18.360 m³/h	278 kg	2700 W	220V / 1F / 60Hz	1
02	UNIDADE EVAPORADORA, TIPO H WALL VRF - REF.: MODELO 4TWO52EFOOAA - TRANE	3.6 kW	557 m³/h	15.5 kg	30 W	220V1F/60Hz	1
03	UNIDADE EVAPORADORA, TIPO CASSETTE 4 VIAS VRF - REF.: MODELO 4TYO08EFOOAA - TRANE	14 kW	1.600 m³/h	35.8 kg	170 W	220V1F/60Hz	1
04	UNIDADE EVAPORADORA, TIPO H WALL ÁGUA GELADA - REF.: MODELO HW08052NFAL - TRANE	4.070 W	500 CFM	15 kg	50 W	220V1F/60Hz	6
05	UNIDADE EVAPORADORA TIPO CASSETTE 4 VIAS ÁGUA GELADA - REF.: MODELO FW00052NFAL - TRANE	3.000 W	300 CFM	17.5 kg	50 W	220V1F/60Hz	9
06	UNIDADE EVAPORADORA TIPO CASSETTE 4 VIAS ÁGUA GELADA - REF.: MODELO FW00052NFAL - TRANE	3.700 W	400 CFM	17.5 kg	70 W	220V1F/60Hz	4
07	UNIDADE EVAPORADORA TIPO CASSETTE 4 VIAS ÁGUA GELADA - REF.: MODELO FW00052NFAL - TRANE	4.500 W	500 CFM	17.5 kg	95 W	220V1F/60Hz	4
08	UNIDADE EVAPORADORA TIPO CASSETTE 4 VIAS ÁGUA GELADA - REF.: MODELO FW00052NFAL - TRANE	5.700 W	590 CFM	32 kg	125 W	220V1F/60Hz	5

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT
09	DIFUSOR DE INSUFILAMENTO (CAIXA PLENUM EXECUTADA) - ADX-K-40 TAMANHO 2 TROX OU EQUIVALENTE	9
10	DIFUSOR DE INSUFILAMENTO (CAIXA PLENUM A EXECUTAR) - ADX-K-40 TAMANHO 2 TROX OU EQUIVALENTE	1
11	DIFUSOR DE INSUFILAMENTO (CAIXA PLENUM EXECUTADA) - ADX-K-40 TAMANHO 3 TROX OU EQUIVALENTE	1
12	DIFUSOR LINEAR AL SEM CANTONEIRA TERMINAL - TROX OU EQUIVALENTE	12
13	DIFUSOR LINEAR AL COM CANTONEIRA TERMINAL A DIREITA - TROX OU EQUIVALENTE	4
14	DIFUSOR LINEAR AL COM CANTONEIRA TERMINAL A ESQUERDA - TROX OU EQUIVALENTE	3
15	GRELHA DE EXAUSTÃO - 325 mm x 75 mm - REF. MODELO AT-AG-TROX OU EQUIVALENTE	2
16	GRELHA DE EXAUSTÃO - 325 mm x 125 mm - REF. MODELO AT-AG-TROX OU EQUIVALENTE	4
17	GRELHA DE INSUFILAMENTO - 425 mm x 225 mm - Ref. MODELO AT-AG-TROX OU EQUIVALENTE	6
18	GRELHA DE RETORNO - 525 mm x 325 mm - REF. MODELO AT-AG-TROX OU EQUIVALENTE	1
19	GRELHA DE PORTA COM CONTRAMOLDURA - 425 mm x 125 mm - REF. MODELO AGS-TITROX OU EQUIVALENTE	2
20	GRELHA DE PORTA COM CONTRAMOLDURA - 425 mm x 165 mm - REF. MODELO AGS-TITROX OU EQUIVALENTE	2
21	GRELHA DE RETORNO - 325 mm x 225 mm - REF. MODELO AT-AG-TROX OU EQUIVALENTE	4
22	TOMADA DE AR EXTERIOR, TROX, MOD. VDF-FMB, 997487, COMPOSTA POR VENEZIANA AWG, UM REGISTRO DE REGULAGEM AG E UM ELEMENTO FILTRANTE FMB	1
23	REGISTRO DE VAZÃO - 400 mm x 205 mm - REF. MODELO RL-8 - TROX OU EQUIVALENTE	4
24	REGISTRO DE VAZÃO - 700 mm x 205 mm - REF. MODELO RL-8 - TROX OU EQUIVALENTE	1
25	DAMPERS COSTA FOGG COM CHAVE DE FIM DE CURSO, CONTATO NORMALMENTE FECHADO - MODELO: PK-A 400 X 400 - TROX OU EQUIVALENTE	1
26	TROX OU EQUIVALENTE	1

LEGENDA DE FASES	
—	A EXECUTAR
—	EXECUTADO
—	REALOCADO

TAGS / SIGLAS	
UE-X-ZZ	GV-MM-ZZ
UE	GV - CABINETE DE VENTILAÇÃO
X	MM - PAVIMENTO ATENDIDO
ZZ	ZZ - NUMERAÇÃO DA UC
UE-Y-Y	VT-MM-ZZ
UE	VT - VENTILADOR CENTRÍFUGO
Y	MM - PAVIMENTO ATENDIDO
ZZ	ZZ - NUMERAÇÃO DO VT
FC-X-ZZ	CH-MM-ZZ
FC	CH - CHILLER
X	MM - PAVIMENTO ATENDIDO
ZZ	ZZ - NUMERAÇÃO DO FC
BAGP-X-ZZ	SPT-MM-ZZ
BAGP	SPT - SPLITAO
X	MM - PAVIMENTO ATENDIDO
ZZ	ZZ - NUMERAÇÃO DO SPT

SIMBOLOGIA	
	FLUXO DE AR EXTERNO
	PONTO DE DRENO EVAPORADORAS
	PONTO DE FORÇA
	FLUXO DE EXAUSTÃO

AVISOS

ESTE DESENHO NÃO PODERÁ SER ALTERADO, COPIADO OU USADO SOB NENHUM PRETEXTO SEM AUTORIZAÇÃO DO AUTOR. DIREITOS AUTORAIS SOBRE O PROJETO DE ENGENHARIA RESERVADOS CONFORME LEI FEDERAL Nº 9010 DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998.

O CONTRATADO DEVERÁ OBSERVAR ESTE PROJETO E AS ESPECIFICAÇÕES E ELABORAR SEU PROJETO DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM PRECISANDO TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DE SEUS TRABALHOS, DE MODO A NÃO INCORRER EM OMISSÕES, QUE JAMÁS PODERÃO SER ALEGADAS EM FAVOR DE ADVENTURAS PRETENSÕES DE MODIFICAÇÕES DE ESCOPO OU JUSTIFICATIVA DE REDUÇÃO DE DESEMPENHO.

INDICAÇÕES ACASO SUCINTAS NESTE PROJETO E NAS ESPECIFICAÇÕES ORA FORNECIDAS NÃO PODERÃO, TAMBÉM, CONSTITUIR PRETEXTO PARA O CONTRATADO ALEGAR REDUÇÃO DE DESEMPENHO, CONSIDERAR-SE-ÃO, O CONTRATADO E SEUS PREPOSTOS, COMO ALTERNATIVAMENTE ESPECIALIZADOS NAS OBRAS E SERVIÇOS EM QUESTÃO E QUE, POR CONSEQUENTE, DEVERÃO TER COMPUTADO E CONSIDERADO, TAMBÉM, AS COMPLEMENTAÇÕES, PROVIDÊNCIAS TÉCNICAS E ACESSÓRIOS DISCRICIONÁRIOS DE DETALHAMENTO DO PROJETO, MAS IMPLÍCITOS E NECESSÁRIOS AO PERFEITO E COMPLETO FUNCIONAMENTO DE TODAS AS INSTALAÇÕES, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS, NA CLASSE DE DESEMPENHO EXIGIDA.

Administração regional / Protocolo

Sector: Setor de Industria e Abastecimento

Endereço: Sia trecho 04 lotes 80-90-100-110

Proprietário: Serviço Social do Comércio - SESC

Autor do projeto e Responsáveis técnicos:

GEISY JOHELEN CAMPOS DE CARVALHO
CREA 31.3977/D-MG

AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO MECÂNICA E PRESSURIZAÇÃO	Prancha:
Uso: Comercial	07/31
Conteúdo: VAC - TÉRREO - TRECHO A	Escala: Indicada
Data: 14/10/2022	Revisão: R00