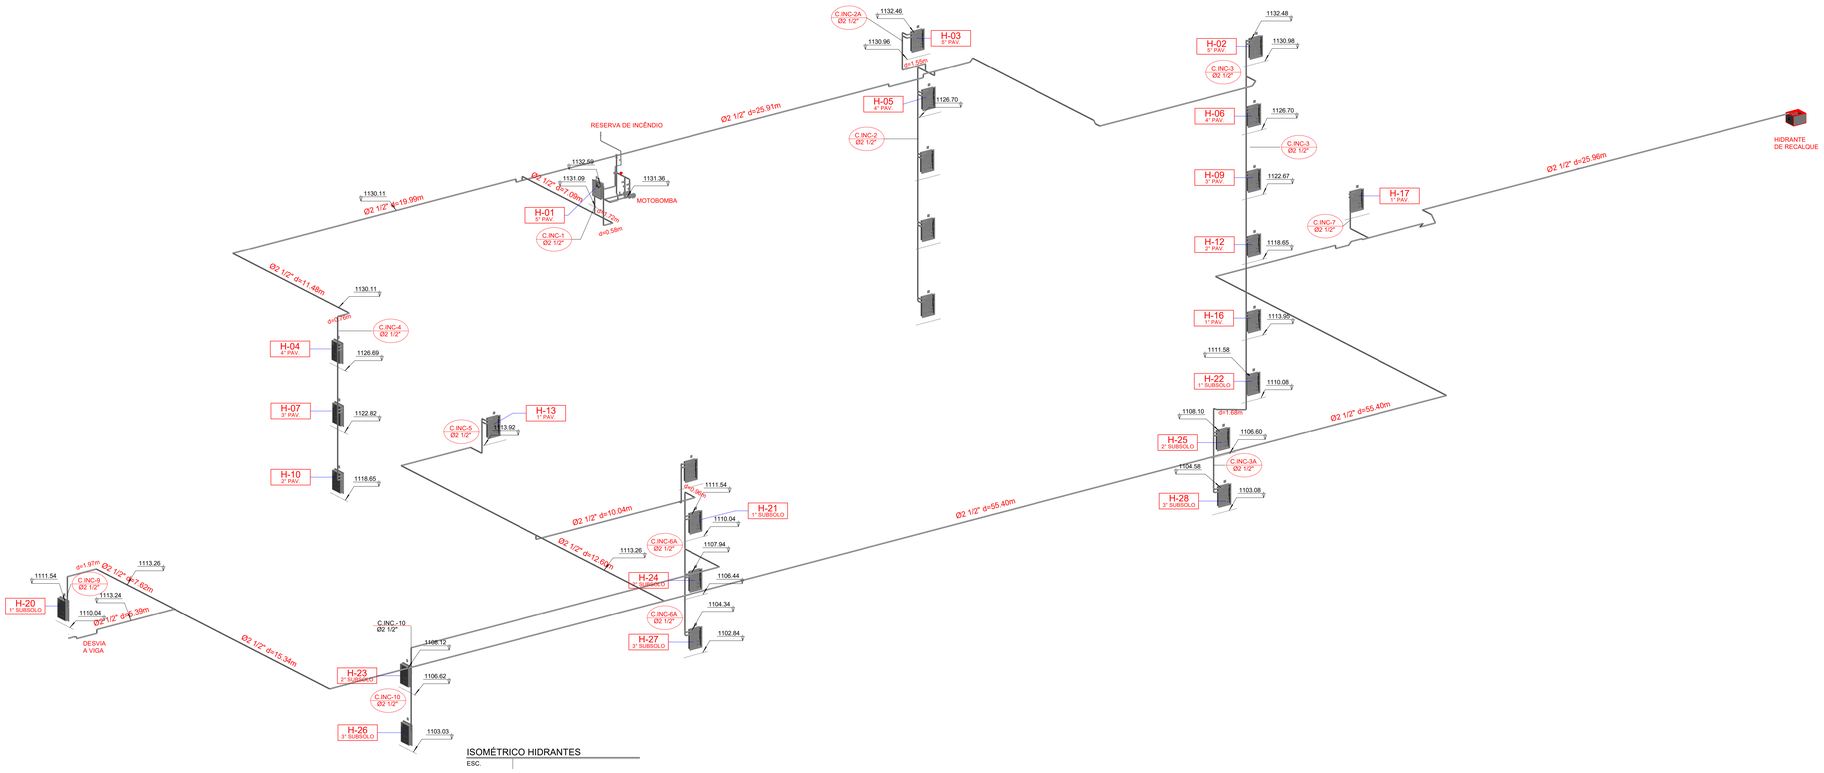

ISOMÉTRICO HIDRANTES
ESC.

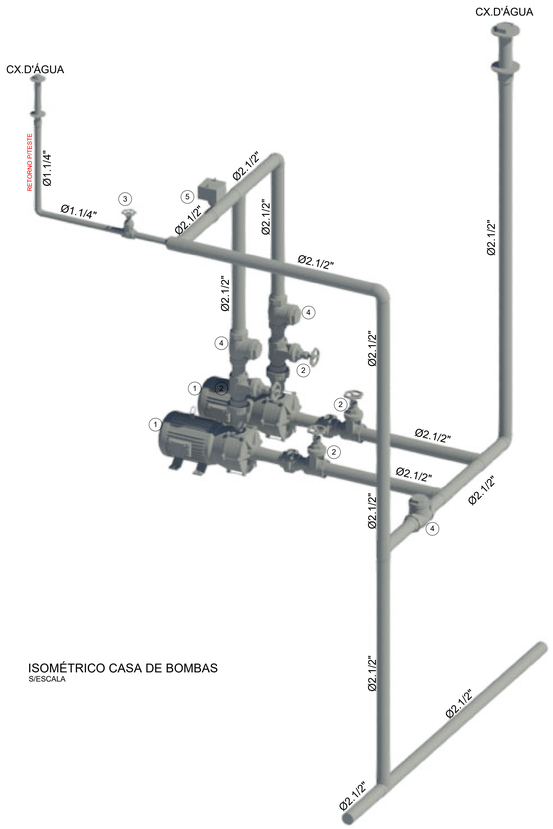

ISOMÉTRICO CASA DE BOMBAS
S/ESCALA

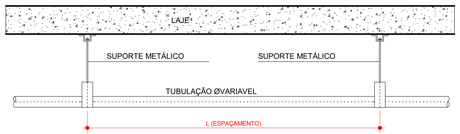

DISTÂNCIA MAXIMA DOS SUPORTES DE FIXAÇÃO	
DIÂMETRO NOMINAL (mm)	ESPAÇAMENTO (m)
Ø1"	3,65m
Ø1.1/4"	3,65m
Ø1.1/2"	3,65m
Ø2"	3,65m
Ø2.1/2"	3,65m
Ø3"	3,65m
Ø4"	4,60m

CONVENÇÃO

C.INC -COLUNA DE ÁGUA PARA INCÊNDIO
FG -TUBULAÇÃO DE FERRO GALVANIZADO

1. MOTOBOMBA PARA INCÊNDIO VAZÃO=44.2m3/h - ALT. MAN.=54.00m.c.a. MARCA=SCHNEIDER - MOD=BC-22R/F 2.1/2 - POTÊNCIA=15CV
2. REGISTRO DE GAVETA Ø2.1/2" - BRUTO
3. REGISTRO DE GAVETA Ø1.1/4" - BRUTO
4. VÁLVULA DE RETENÇÃO Ø2.1/2"
5. CHAVE DE FLUXOSTÁTICA Ø2.1/2"
6. QUADRO DE COMANDO DAS BOMBAS

TIPO PRUMADA
NUMERO DA COLUNA
XX-X
YYY-XX
DIÂMETRO TUBO
MATERIAL TUBO

Administração regional / Protocolo

Setor:	Setor de Industria e Abastecimento
Endereço:	Sia trecho 04 lotes 80-90-100-110
Proprietário:	Serviço Social do Comércio - SESC

Autor do projeto e Responsáveis técnicos:

ROGÉRIO FLAVIANO DOS SANTOS
CREA 111.889/D-MG

BERNARDO DINIZ FELICÍSSIMO
CREA 253.030/D-MG

Eficácia Projetos e Consultoria	PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO	Prancha:
	Uso: Comercial	14/15
	Conteúdo: INC - ISOMÉTRICO GERAL	Escala: Indicada
Data: 14/10/2022	Desenho: SESC-DF-INC-14-ISOMÉTRICO GERAL	Revisão: R00