




- [illegible]

DADOS DO PROJETO			
	ESCRITÓRIOS	ESTACIONAMENTO	
CLASSIFICAÇÃO (RISCO)	LEVE	ORDINÁRIO O1	UPRIGHT
Tipo do Bico	PENDENTE		
TEMPERATURA DE DESPARG	66°C	68°C	68°C
FATOR K (L/Min/Bar)	80	80	80
ÁREA MÁXIMA (m ²)	20,9	12,1	
DISTÂNCIA MÁXIMA ENTRE CHUVEIROS (m)	4,6	4,6	
DISTÂNCIA MÁXIMA CHUVEIRO / PAREDE (m)	2,3	2,3	
DISTÂNCIA MÍNIMA ENTRE CHUVEIROS (m)	1,8	1,8	
DISTÂNCIA MÍNIMA CHUVEIRO / PAREDE (m)	0,10	0,10	
DISTÂNCIA MÁXIMA TETO / DEFLETOR (m)	0,30	0,30	
DISTÂNCIA MÍNIMA TETO / DEFLETOR (m)	0,03	0,03	
ÁREA MÁXIMA VGA (m ²)	4.800	4.800	

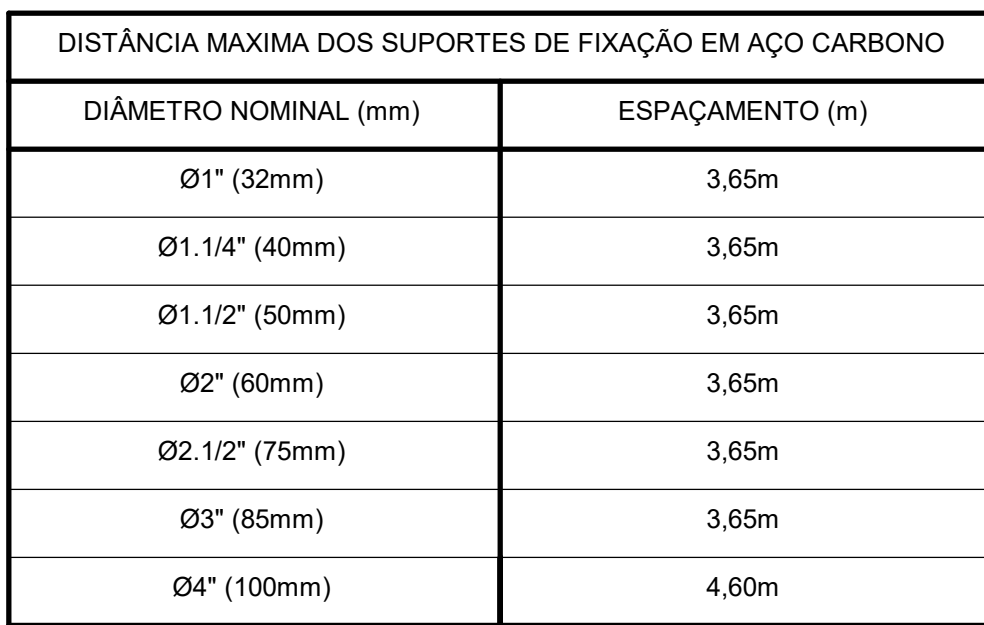

Administração regional / Protocolo	
Sector:	Sector de Indústria e Abastecimento
Endereço:	Sua trecho 04 lotes 80-90-100-110
Proprietário:	Serviço Social do Comércio - SESC
Autor do projeto e Responsáveis técnicos:	
 ROGÉRIO FLAVIANO DOS SANTOS CREA 111.889/D-MG	
 BERNARDO DINIZ FELICÍSSIMO CREA 253.030/D-MG	

	PROJETO DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS	Prancha:
	Uso: Comercial	09/14
	Conteúdo: SPK - 1º PAVIMENTO	
		Escala: Indicada
Data: 14/10/2022	Desenho: SESC-DF-SPK-09-1º PAVIMENTO	Revisão: R00