
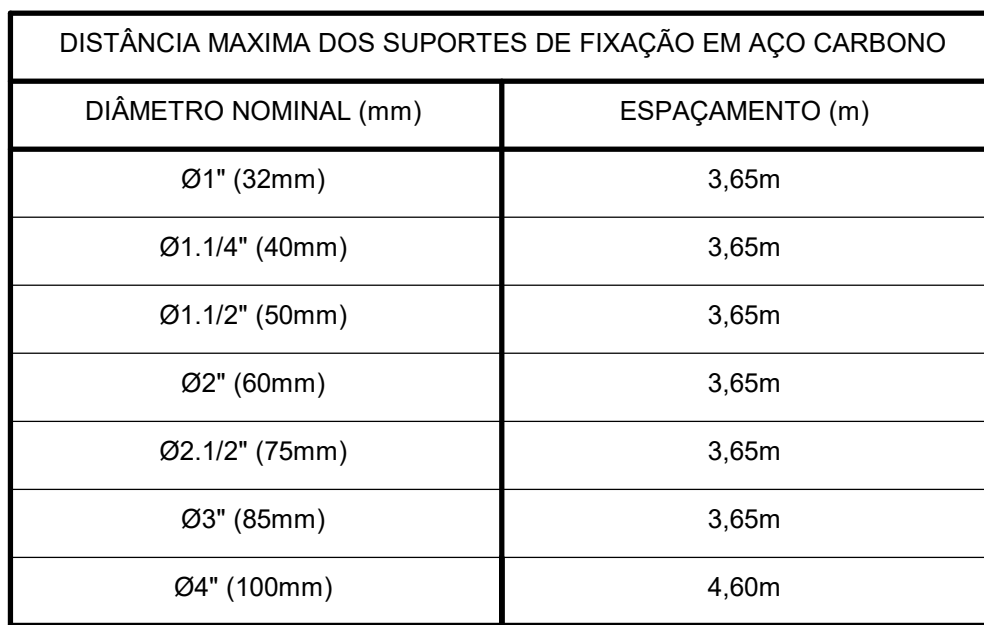


[illegible]

DADOS DO PROJETO			
CLASSIFICAÇÃO (RISCO)	ESCRITÓRIOS	LEVÊ	ESTACIONAMENTO
TIPO DO BICO	PENDENTE	ORDINÁRIO 01	UPRIGHT
TEMPERATURA DE DISPARO	68°C	80	88°C
FATOR K	80	80	80
ÁREA MÁXIMA (m2)	20,9	12,1	
DISTÂNCIA MÁXIMA ENTRE CHUVEIROS (m)	4,6	4,6	
DISTÂNCIA MÁXIMA CHUVEIRO / PAREDE (m)	2,3	2,3	
DISTÂNCIA MÍNIMA ENTRE CHUVEIROS (m)	1,8	1,8	
DISTÂNCIA MÍNIMA CHUVEIRO / PAREDE (m)	0,10	0,10	
DISTÂNCIA MÁXIMA TETO / DEFEITOR (m)	0,30	0,30	
DISTÂNCIA MÍNIMA TETO / DEFEITOR (m)	0,03	0,03	
ÁREA MÁXIMA VGA (m2)	4.800	4.800	



	À EXECUTAR
	EXECUTADO

Administração regional / Protocolo			
Setor:		Setor de Indústria e Abastecimento	
Endereço:		Sia trecho 04 lotes 80-90-100-110	
Proprietário:		Serviço Social do Comércio - SESC	
Autor do projeto e Responsáveis técnicos:			
ROGÉRIO FLAVIANO DOS SANTOS CREA 111.889/D-MG BERNARDO DINIZ FELICÍSSIMO CREA 253.030/D-MG			
	PROJETO DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS		Prancha: 10/14 Escala: Indicada Revisão: R00
	Uso: Comercial Conteúdo: SPK - 2º PAVIMENTO		
Data: 14/10/2022	Desenho: SESC-DF-SPK-10-2º PAVIMENTO		